

KEMPER FLANŞLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA, FIGURE 711



Montaj Önerisi



Bakım ve basınç ayarı için, flanş basıncı düşürücü vananın hem giriş hem de çıkış tarafına birer kesme vanası monte edilmelidir. Rezonans titreşimlerini önlemek için, basınç düşürücüden sonra 5 x D'lik bir boşaltma mesafesi sağlanmalıdır.

Montaj

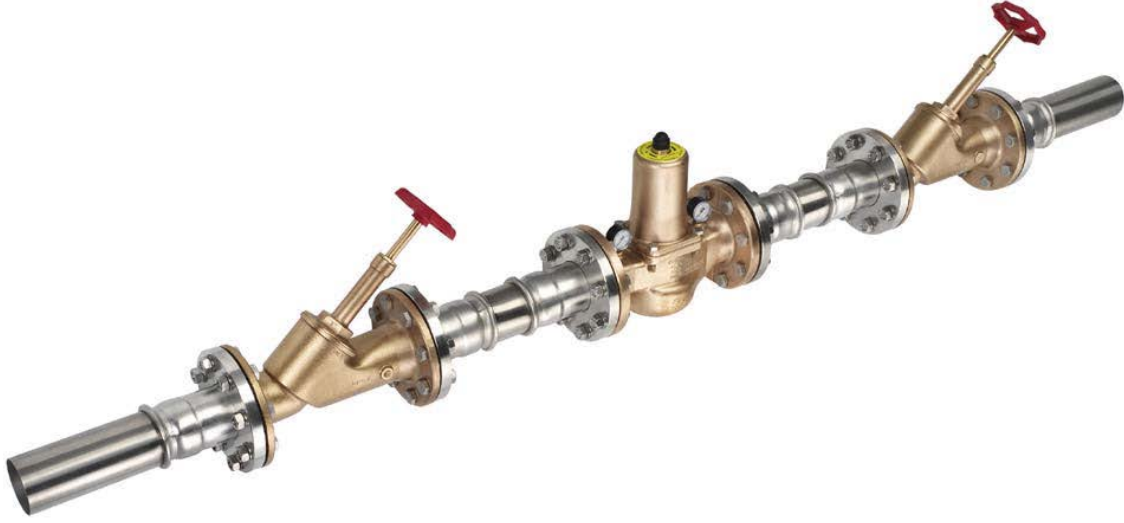


Figure 711'deki flanş basınç düşürücü vananın takılmasından önce boru iyice yıkanmalıdır. Basınç düşürücü vana, boruya yatay veya dikey olarak monte edilebilir, boruda gerginlik ve bükülme momenti olmamalıdır. Muhafaza üzerinde gösterilen akış yönü dikkate alınmalıdır. 1-25 bar besleme basıncı manometresi giriş yönünde kamın içine akış yönünde ve 1-10 bar geri dönüş basıncı manometresi kenevir veya sızdırmazlık bandı kullanılarak çıkış tarafındaki kamın içine yerleştirilir. Düzgün çalışma ve kolay bakım sağlamak için kapatma vanaları, flanş bağlantılı basınç düşürme vanasının önüne ve arkasına monte edilmelidir. KEMPER Figure 135 eğik oturak donanımını tavsiye ediyoruz. Kurulumdan sonra, basınç dalgalanmalarını önlemek için, önce giriş tarafında, sonra çıkış tarafında kesme vanaları yavaşça açılmalıdır.